

COMPORTAMIENTO DE ESPECIES DE EUCALYPTUS PREDIO DE NORTEÑA

Gustavo de Marco¹

Nombre de la empresa: CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S.A.

Superficie del establecimiento: 981 ha

Superficie forestada: 880 ha (aproximada)

Especies empleadas: E.grandis, E.globulus ssp. maidennii, E.globulus ssp globulus, E.saligna, E.rostrata, P.elliottii, Populus deltoides 63/51, Salix 131/25.

Objetivo productivo: madera para combustible.

PREDIO NORTEÑA - Observaciones siguientes:

1) DISTINTOS SISTEMAS DE TRABAJO EN CADA AÑO

* *Plantación año 1991:*

- Campo bruto
- Quemado de vegetación
- Subsulado total
- Excéntrica en fajas (1 pasada)
- Fertilización 25-33-0
- Sin carpido manual ni químico
- Escaso mantenimiento entre filas
- Densidad inicial 3 x 2 mt.

* *Plantación año 1992:*

- Rastrojo cebada/girasol
- Excéntrica cruzada en fajas
- Fertilización 25-33-0 y 7-40-7
- Herbicida VERDICT en faja post-plantación
- Mantenimiento entre filas, incluso cruzado
- Densidad inicial 3 x 2,5 mt.

¹ Ing. Agr. Cervecería y Maltería Paysandú

* *Plantación año 1993. Comparación:*


- | | |
|--|---|
| <p>a) - Rastrojo sorgo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 excéntricas en fajas - 1 cincel en fajas | <p>b) - Campo bruto</p> <ul style="list-style-type: none"> - quemado vegetación - 3 excéntricas en fajas - 1 cincel en fajas - Fertilización 12-40-8 - Herbicida previo (ROUND UP) y post-plantación (VERDICT Y HACHE UNO SUPER) - Mantenimiento entre filas inclusive cruzado - Densidad inicial 3 x 3 mt |
|--|---|

- 2) **DISTINTAS ESPECIES SEGUN:**
- topografía
 - edafología
 - finalidad

3) **RODALES INCENDIADOS A LOS 2,5 AÑOS DE EDAD:**

- Especies: E.grandis, E.rostrata, E.viminalis, E.globulus ssp. maidennii
- Manejo anterior: de cepas entre filas


croquis áreas arboladas a implantar

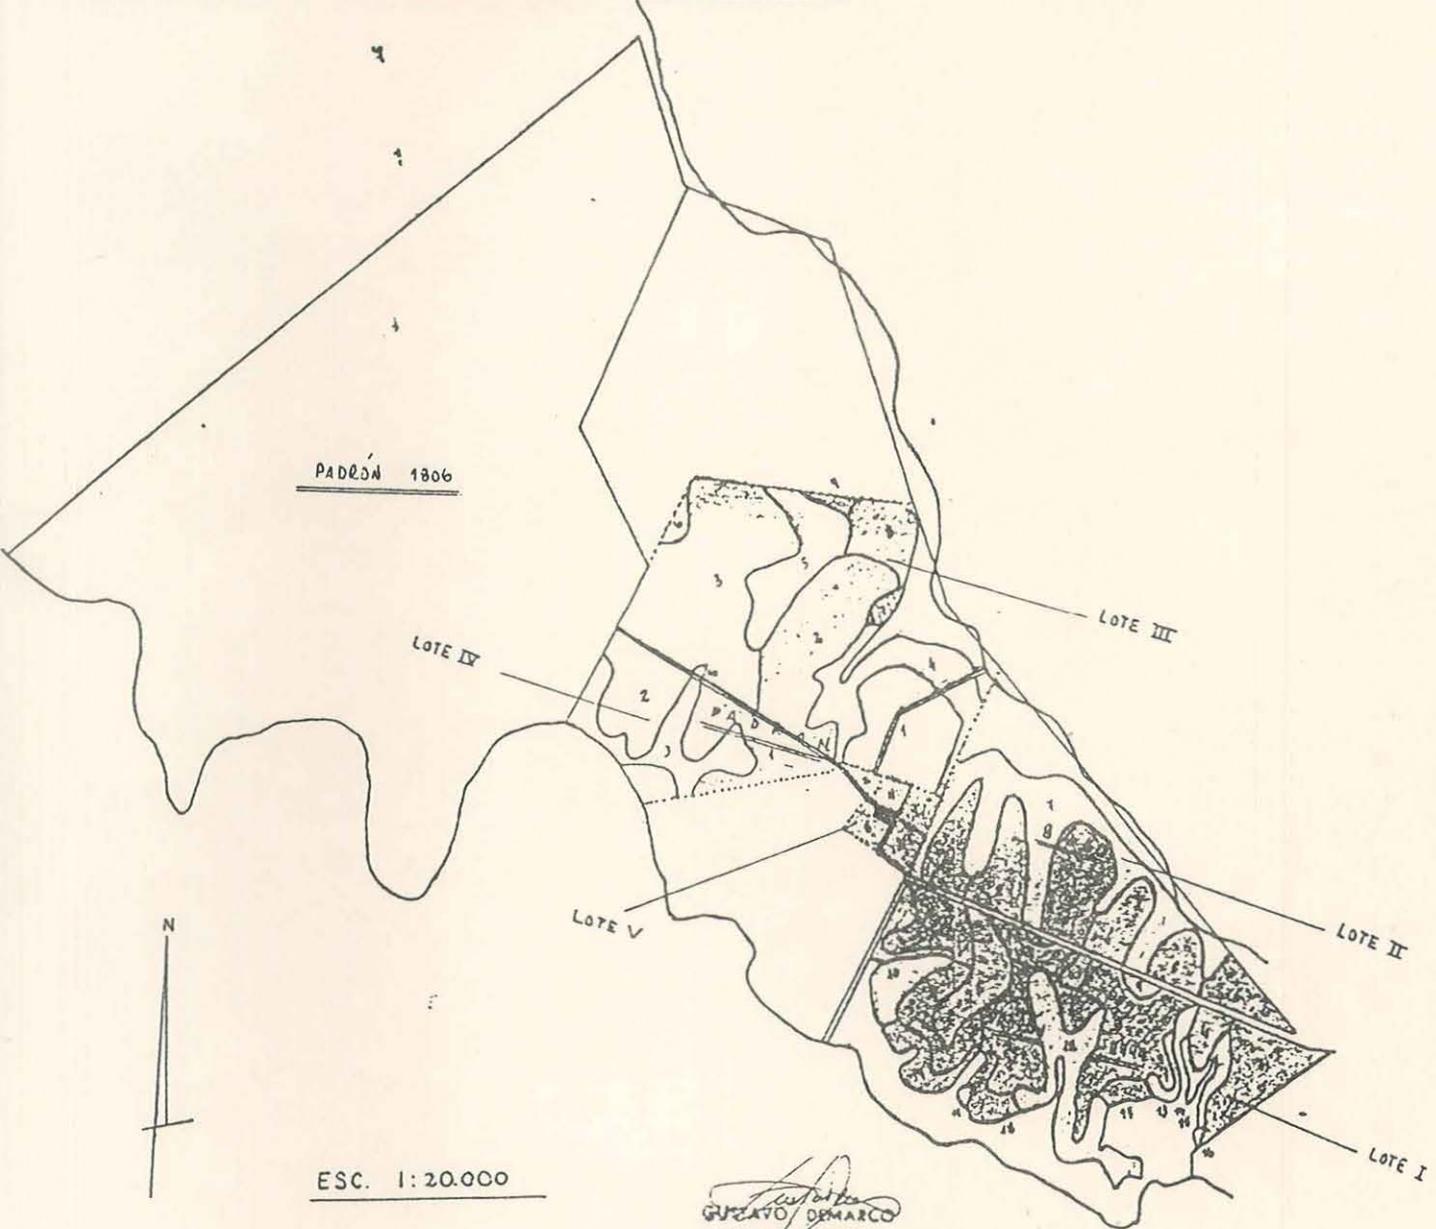

PADRON 1806

ESC. 1:20.000

Gustavo Demarco
GUSTAVO DEMARCO
ING. AGR. FORESTAL
JUNCA 921 - TEL 5834 - PALERMO

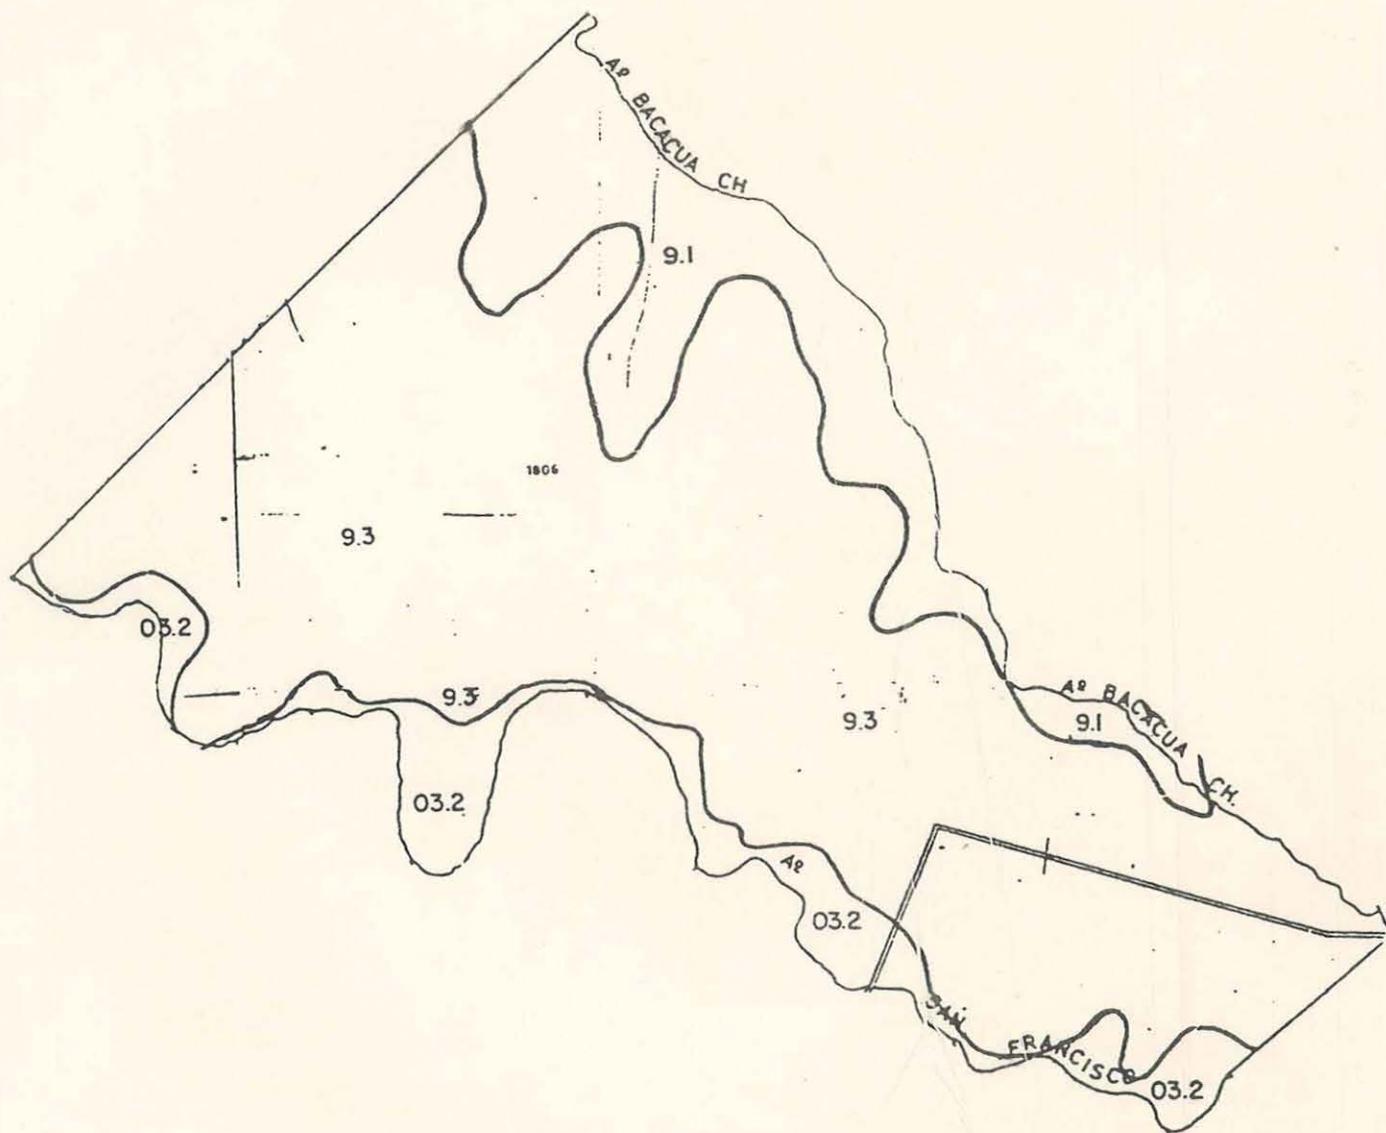

M.G.A.P.
CO.N.E.A.T.



1:20 000

Se declara responsable por discrepancias
entre los datos, siendo de cuenta y cargo del interesado
los ajustes a realizar en el presente Diagrama